

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ДРОССЕЛЬНЫЕ КЛАПЫ СЕРИИ TBV-СМАР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики дроссельного клапана:


- Корпус клапана: AVP
 - Чугунное седло клапана: AVP
 - Закрывающий диск: AVP
 - Валик линзы: латунь
 - Маховичок управления: алюминий
 - Герметичное кольцо: "O"
 - Макс. рабочее давление: 1,7 бар
 - Макс. температура жидкости: 100°C
- Характеристики электрического сервопривода МОД. ECON-O:
- Напряжение: 24/115/230В +10%-15% 50/60Гц
 - Пропорц.сигнал управления по запросу: 0-10 В, 4-20 mA (только для модели ECON-O 24 V)
 - Потребление: 4 VA
 - Пропускная способность 2-х вспомогательных микропереключателей: 5 A / 250 V с.а
 - Электрическая защита: IP 54
 - Соединения №.2 зажим для проводов: PG 13,5
 - Угол вращения: 90°
 - Время вращения на 90°: от 7 сек до 120 сек (стандарт - 60 сек)
 - Макс. рабочая температура: от -10°C до +60°C
 - Возможные пары: 4 Nm, 7 Nm, 15 Nm, 20 Nm (стандарт - 20 Nm)
 - Футляр: отливной под давлением олюминий
 - Выступ валика : 9,5 мм
 - Возможные потенциометры: 150 Ohm, 1000Ohm, 2500Ohm (стандарт №1 1000 Ohm)
 - Вес: 2,5 кг
 - Позиция монтажа: любая

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ручной клапан регулир. потока газа и воздуха.
- Не герметичный регулирующий дроссельный клапан.

ОПИСАНИЕ

Серия TBV-СМАР идентифицирует особую модулирующую модель дросельных клапанов, пригодную для регулирования проходимости потока воздуха и газа в трубопроводах при низком давлении.

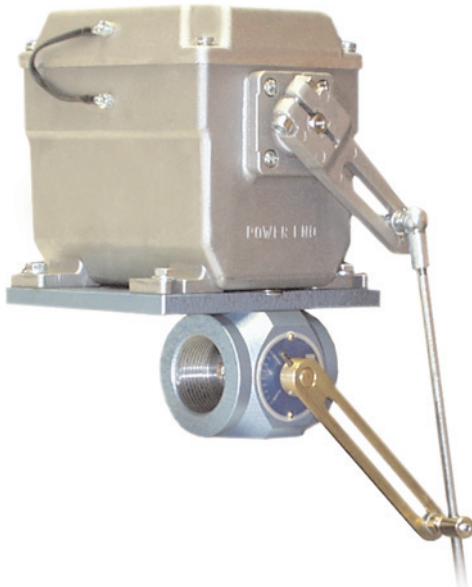

F131201

Регулирование потока происходит воздействием на валик линзы при помощи электрического сервопривода серии ECON-O; на маховечке имеется градуированный указатель, который указывает позицию ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО диска клапана. Тарирование кулачков и вспомогательных конечных выключателей осуществляется на месте монтажа.

МОНТАЖ


- Дроссельные клапаны могут монтироваться в любой позиции.
- Монтировать регулирующие клапаны перед измерительными приборами.
- Конструктивная прочность гарантирует продолжительность жизни даже при экстремальных условиях.
- Дроссельные клапаны серии TBV проектированы не для герметичности, а для регулирования и поэтому рекомендуется монтировать перед ними предохранительные приборы при использовании горючих газов.




Headquarters
Esa S.r.l.
Via E. Fermi 40 I-24035 Curno (BG) - Italy
Tel. +39.035.6227411 - Fax +39.035.6227499
esa@esacombsution.it - www.esaptronics.com

International Sales
Pyronics International S.A./N.V.
Zoning Ind., 4ème rue B-6040 Jumet - Belgium
Tel +32.71.256970 - Fax +32.71.256979
marketing@pyronics.be

ДИАГРАММА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

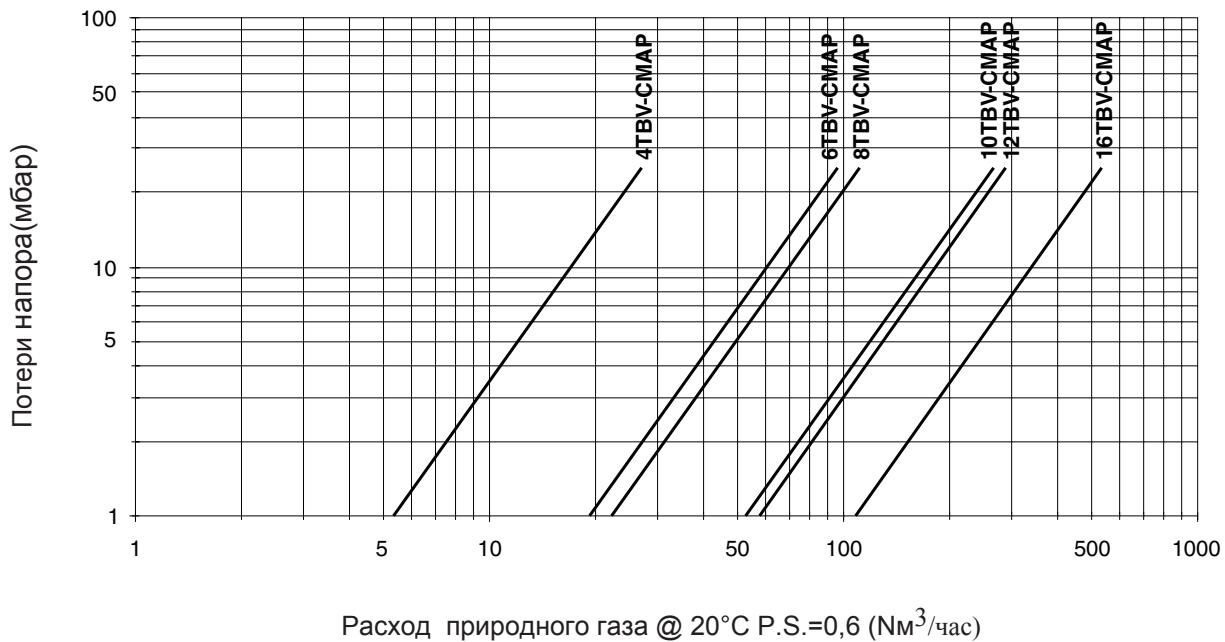


G1312|01

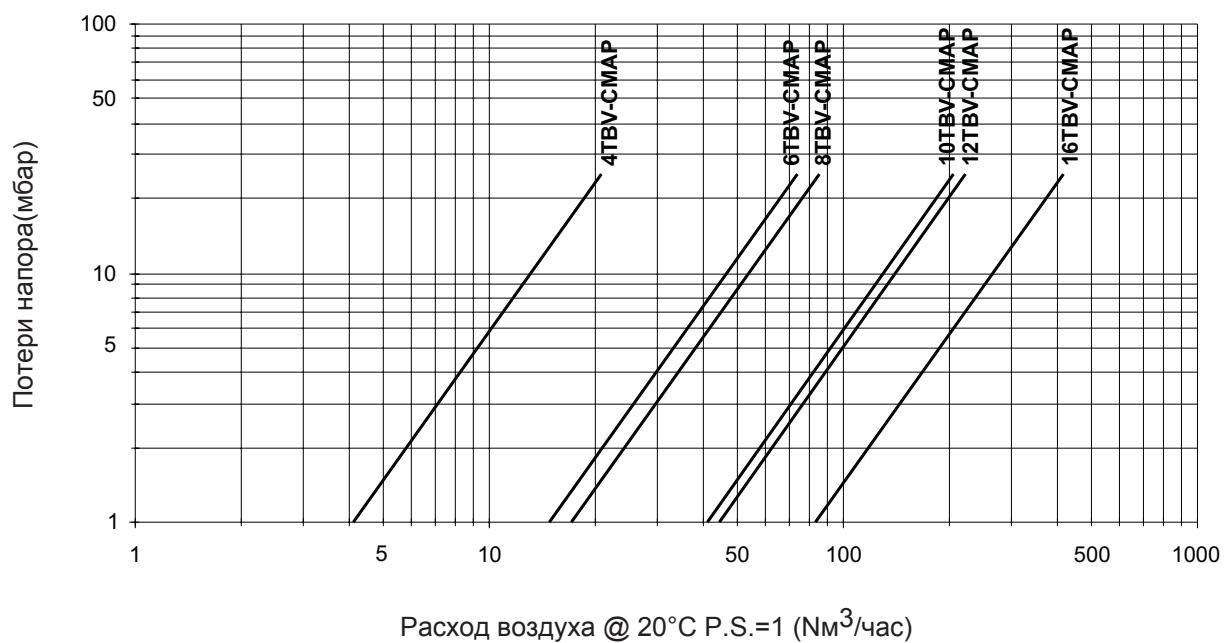

G1312|02

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

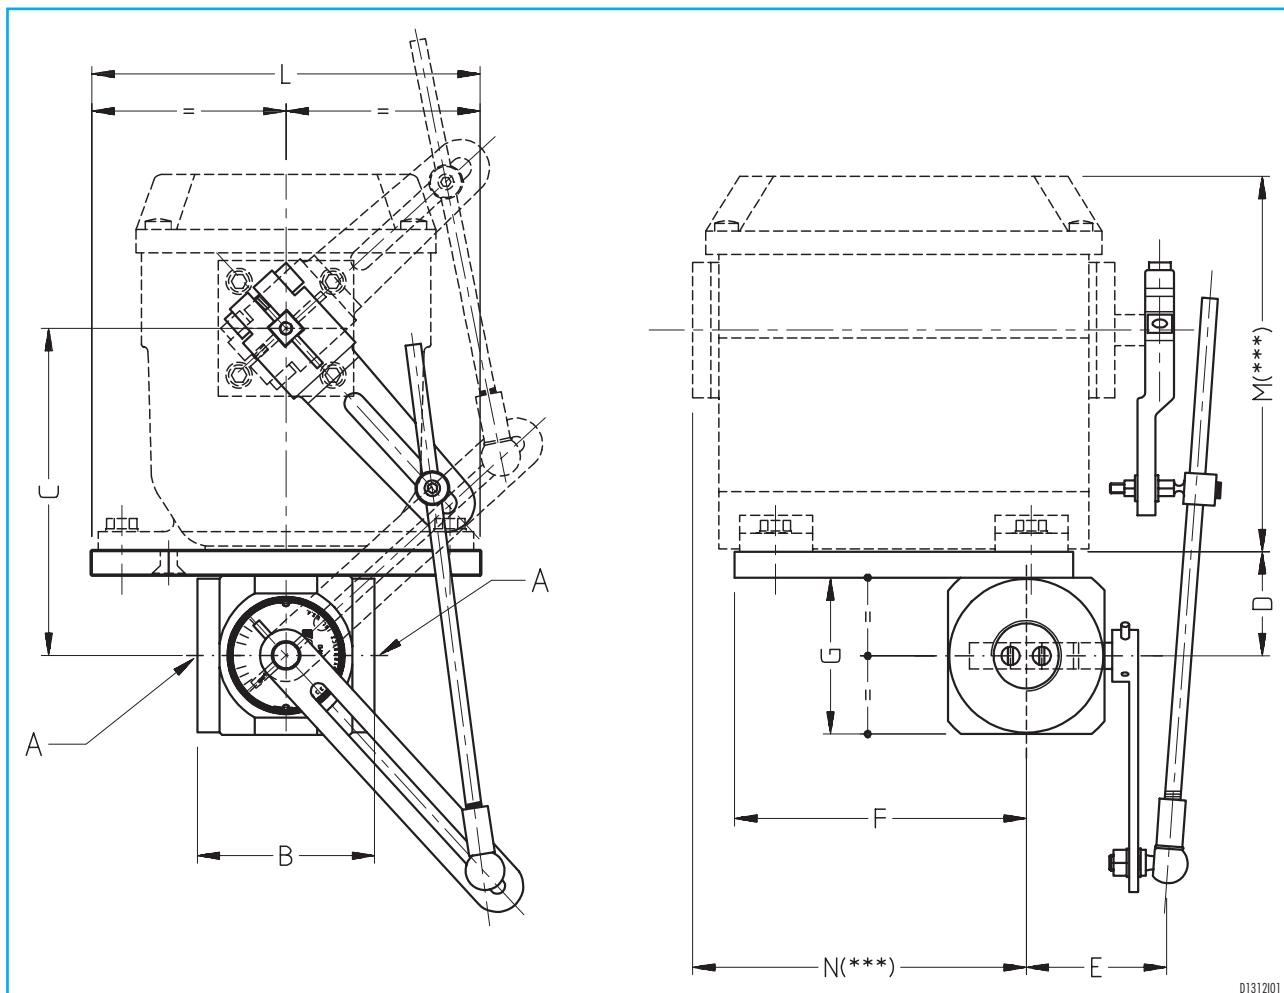

D131201


Модель	\varnothing A мм	B мм	C* мм	D* мм	E* мм	F мм	G* мм	L мм	Вес кг
4 TBV-CMAP	G - 1/2"	68	125	40	55	112	60	150	1,80
6 TBV-CMAP	G - 3/4"	68	125	40	55	112	60	150	1,80
8 TBV-CMAP	G - 1"	68	125	40	55	112	60	150	1,80
10 TBV-CMAP	G - 1.1/4"	68	127,5	42,5	57,5	109,5	65	150	1,80
12 TBV-CMAP	G - 1.1/2"	68	127,5	42,5	57,5	109,5	65	150	2,30
16 TBV-CMAP	G - 2"	76	132,5	47,5	62,5	104,5	75	150	2,70

* Размеры приближенные.

M (***) = см.габаритные размеры сервопривода.

N (***) = см.габаритные размеры сервопривода

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ECON)

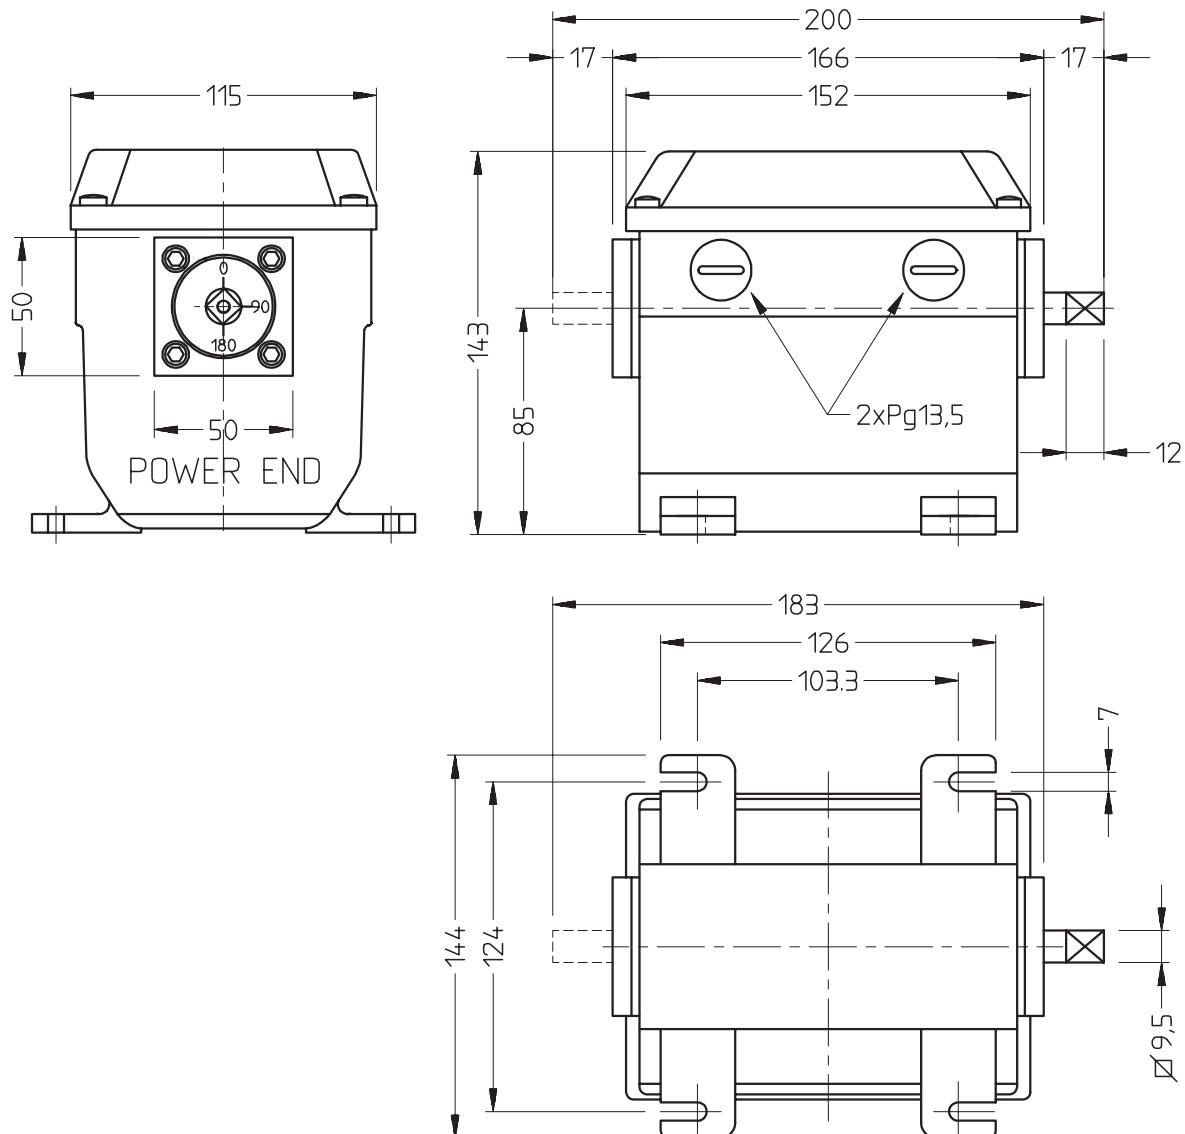

D1312/03

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ECON-O AR MODEL

TERMINAL BOARD

01312102

ECON-O AR MODEL

4:20 mA TERMINAL BOARD

1	2	3	4	16	17	20	21	22	23	24	25
LINE 24V	NEUTRAL AND LINEAR SIGNAL OV	"+" COMMAND LINEAR SIGNAL (4 - 20 mA)	"+" BACK POSITION SIGNAL (0 - 10 V)	VOLTAGE OUTPUT WITH MOTOR IN CLOCKWISE POSITION	VOLTAGE OUTPUT WITH MOTOR IN ANTICLOCKWISE POSITION	COMMON	NORMALLY OPEN	NORMALLY SHUT	COMMON	NORMALLY OPEN	NORMALLY SHUT
ANTIOVERLOAD POWER SUPPLY FROM TRANSFORMER						S3 AUXILIARY END-SWITCH			S4 AUXILIARY END-SWITCH		

D1312106

ПРИМЕЧАНИЕ: Фирма **ESA-PYRONICS**, проводящая политику постоянного повышения качества продукции, оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий в любой момент и без предупреждения. На нашем сайте <http://www.esapyronics.com> размещен каталог последних моделей, из которого можно копировать измененные документы.

ВНИМАНИЕ: Работа установки горения может создавать опасность и наносить вред людям и ущерб оборудованию. Каждая горелка должна быть снабжена устройствами обеспечения безопасности и управления горением. Все операции по установке, регулированию и обслуживанию установки должны выполняться только квалифицированными Специалистами.